

SCHÉMAS DE TUYAUTERIE D'EAU

Avant d'installer la tuyauterie d'eau, consulter ce qui suit :

1. Voir *Mitigeurs* (page 14).
2. Voir *Machine à laver la vaisselle* (page 14).
3. Voir *Soupape de décharge à sécurité thermique* (page 15).
4. Voir *Dilatation thermique* et *Circuits d'eau fermés* (page 14).










5. Voir *Raccordements de conduites d'eau* (page 41).
6. Si une pompe est installée entre un chauffe-eau et une cuve de stockage ou sur un circuit de recirculation du bâtiment comme à la *Figure 68* (page 69).
7. Si une pompe est installée dans un circuit recirculation entre le chauffe-eau et un conducteur de lave-vaisselle commercial comme à la *Figure 68* ou la *Figure 69* (page 69).


UN CHAUFFE-EAU, TEMPÉRATURE UNIQUE AVEC RECIRCULATION BÂTIMENT

AVERTISSEMENT : CE SCHÉMA ILLUSTRE LA CONFIGURATION DE TUYAUTERIE SUGGÉRÉE ET D'AUTRES DISPOSITIFS; CONSULTER LES CODES ET ORDONNANCES LOCAUX POUR TOUTES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES.

TOUS CHANGEMENTS DE MATÉRIAUX, DE COMPOSANTS OU DU VENDEUR DOIVENT AVOIR UNE APPROBATION PRÉALABLE DU SERVICE D'INGÉNIERIE DU PRODUIT APPLICABLE.

LÉGENDE

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
|  | SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE |  | SONDE DE CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE |  | CLAPET ANTI-RETOUR |
|  | SOUPAPE DE DÉCHARGE |  | VIDANGE |  | JAUGE DE TEMPÉRATURE |
|  | POMPE DE CIRCULATION |  | CLAPET À BILLE À PASSAGE INTÉGRAL |  | INTERRUPTEUR DE DÉBIT D'EAU |

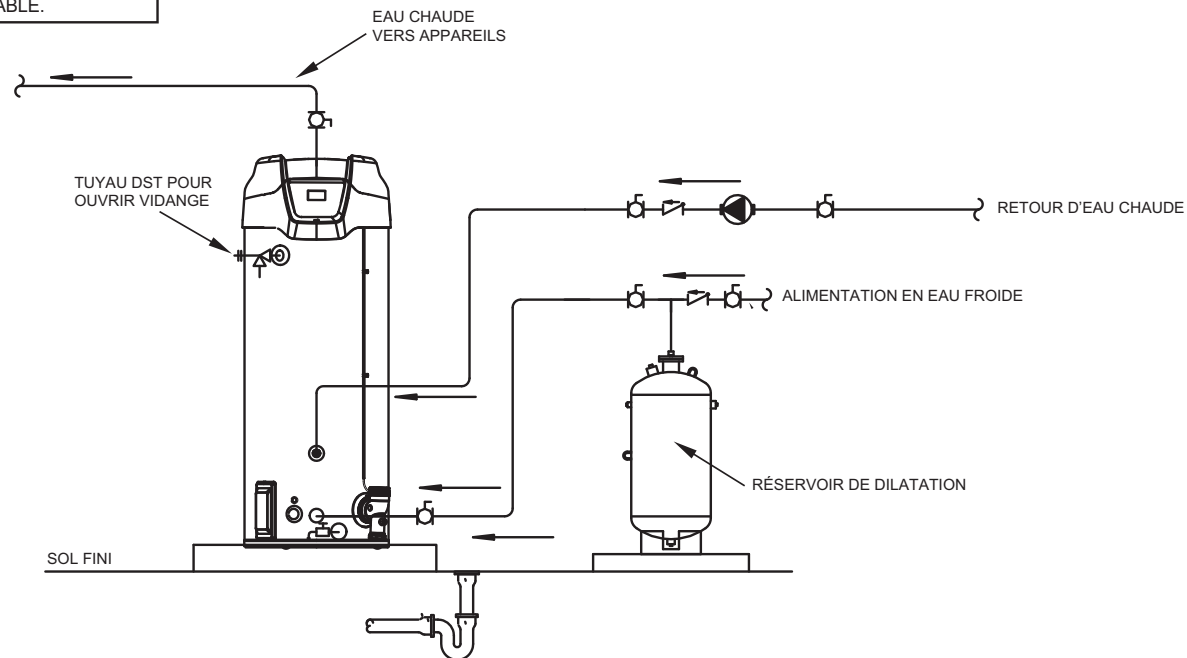

REMARQUES :

1. Schéma de tuyauterie préféré.
2. Le réglage de la soupape de décharge et de sécurité thermique ne doit pas dépasser la pression nominale de tout composant dans le système.
3. Les robinets de service sont illustrés pour l'entretien de l'unité. Cependant, les codes locaux régissent leur utilisation.